

STAROSTA LUBLINIECKI
ul. Paderewskiego 1
42-700 Lubliniec

STAROSTA LUBLINIECKI
ul. Paderewskiego 1
42-700 Lubliniec

7/12
Lubliniec dnia 05.12.2019 r.

WGK.6630.192.2019

KOPIA
z up. STAROSTY

Tomasz Hadzik
Geodeta powiatowy

Protokół z narady koordynacyjnej 192/2019


Sposób przeprowadzenia narady : bez pomocy środków komunikacji elektronicznej

Wnioskodawca : PW Inwest-Sanit Mariusz Pogoda, 42-287 Kamieńskie Młyny ul. 1000 Lecia 56
Przedmiot narady : sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacji sanitarnej w m. Boronów przy ulicy Wiśniowej.

Przewodniczący narady : Tomasz Hadzik –Geodeta Powiatowy

Stanowiska uczestników narady :

Lp	Nazwa instytucji	Przedstawiciel (imię i nazwisko)	Uwagi
1	STAROSTA LUBLINIECKI ul. Paderewskiego 1 42-700 Lubliniec	z up. STAROSTY Tomasz Hadzik Geodeta powiatowy	Stawili się uczestnicy narady koordynacyjnej wpisani w protokół. Pozostali powiadomieni uczestnicy nie brali udziału w naradzie.
2	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie Wydział Dokumentacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie Starszy Specjalista ds. Dokumentacji Józef Sier	Uzgodnia się pod warunkiem zachowanie uwag zawartych w piśmie z dnia 4 grudnia 2019r. Sygnatura TD10CZ/0101/2019-12-04/0000003	
3	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklan	Starymowa Jednostka Eksploatacji Częstochowa Starszy Pracownik Olga Pilchowicz	mgodmbeup



2/12

Temat: RE: Lista tematów na koordynację dnia 05.12.2019 Powiat Lubliniecki

Nadawca: <kdorociak@sitel.net.pl>

Data: 09.12.2019, 14:06

Adresat: "Tomasz Hadzik" <t.hadzik@lubliniec.starostwo.gov.pl>

Kopia: "Artur Paruzel" <arturparuzel@sitel.net.pl>, <piotr.paruzel@sldc.pl>, "Tomasz Bacik" <tbacik@midiko.pl>

Witaj!

Tematy nr:

WGK.6630.215.2019 19/2019 - WGK.6630.209.2019 19/2019

WGK.6630.199.2019 19/2019 - WGK.6630.202.2019 19/2019

WGK.6630.194.2019 19/2019 - WGK.6630.193.2019 19/2019

WGK.6630.191.2019 19/2019 - WGK.6630.188.2019 19/2019

- bez uwag,

do tematów nr:

WGK.6630.206.2019 19/2019

WGK.6630.204.2019 19/2019

WGK.6630.203.2019 19/2019

WGK.6630.198.2019 19/2019

WGK.6630.197.2019 19/2019

WGK.6630.196.2019 19/2019

WGK.6630.192.2019 19/2019

WGK.6630.101.2019 19/2019

- Uwagi plus Zlecenia:

Występują kolizje ze światłowodową siecią napowietrzną i rurociągiem kablowym.

Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych własności MIDIKO Sp. z o.o. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami.

Kable światłowodowe lub rurociągi będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować w przepuście z rury osłonowej z uwzględnieniem zapasowego wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5 m poza jezdnię/wjazd/chodnik.

Należy stosować rury ochronne o średnicy minimum 110 mm grubościennych.

Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do uzgodnienia.

Zlecić MIDIKO Sp. z o.o. Tarnowskie Góry płatny nadzór nad robotami.

W przypadku uszkodzenia lub nielegalnego wejścia na nasze urządzenia, sprawca będzie obciążony kosztami usunięcia awarii, kosztami przywrócenia do stanu pierwotnego oraz kosztami roszczeń naszych Klientów.

Dane firmy : MIDIKO sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry , ul. Grodzka 1 | NIP

664-19-13-430 | REGON 292339924

Kontakt: tel: (32) 450-89-90, fax: (32) 450-89-91 | e-mail:

sekretariat@MIDIKO.net.pl

Zalecenia:

1. Kable światłowodowe lub rurociągi będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5 m poza jezdnię/wjazd/chodnik/oś obiektu liniowego.

2. Należy stosować rury ochronne o średnicy minimum 110 mm grubościennych.

3. W przypadku występowania kabli światłowodowych lub rurociągów zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii - zabrania się odkrywania czynnych kabli światłowodowych lub rurociągów.

4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenie urządzeń telekomunikacyjnych oraz ustalić płatny nadzór służb technicznych.

5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach telekomunikacyjnych będących własnością MIDIKO Sp. z o.o. należy wykonywać z zachowaniem ostrożności pod nadzorem służb technicznych firmy, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.
6. Prace przy urządzeniach telekomunikacyjnych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli światłowodowych lub rurociągów - zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm - oraz innych utrudnień technicznych (np. studnie, mufy, zasobniki) należy przewidzieć możliwość zabezpieczenia lub przebudowy. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie szczegółowych Warunków Technicznych Przebudowy lub zabezpieczenia kolizji kabli światłowodowych lub rurociągów.
8. Zlecić MIDIKO Sp. z o.o. Tarnowskie Góry płatny nadzór nad robotami.
9. W przypadku uszkodzenia lub nielegalnego wejścia na nasze urządzenia, sprawca będzie obciążony kosztami usunięcia awarii, kosztami przywrócenia do stanu pierwotnego oraz kosztami roszczeń naszych Klientów.

Pozdrawiam
Krzysztof Dorociak
GSM: 508 329 442

From: Tomasz Hadzik <t.hadzik@lubliniec.starostwo.gov.pl>

Sent: Wednesday, December 4, 2019 2:57 PM

To: EKOSAN <biuro@eko-san.com>; GH <gmina@herby.pl>; TG1 <sekretariat@pwik-tg.pl>; UGB <gmina@boronow.pl>; UGKOCHANOWICE <gmina@kochanowice.pl>; UML <inwestycje@lubliniec.pl>; Własny <geotomii@poczta.onet.pl>; ZGLIK <zgklic@wp.pl>; ZPK <zpkkalina@zpk.com.pl>; aberych@koszecin.pl; adam.pokrzywiec@lubliniec.pl; beata.kosmala@tauron-dystrybucja.pl; cezary.sekowski@lubliniec.pl; czestochowa@szmiiuw.pl; EiSI.narady.koordynacyjne@orange.com; Gaz Czestochowa <tje.czystochowa@gaz-system.pl>; grazyna.smorenda@psgaz.pl; Henryk Buła <Henryk.Bukala@tauron-dystrybucja.pl>; inwestycje@herby.pl; jspringwald@urcarol.pl; kdorociak@midiko.pl; kdorociak@sitel.net.pl; kdorociak@sldc.pl; krzysztof.zbojak@psgaz.pl; lukasz.pigula@psgaz.pl; marian.kokot@psgaz.pl; mkrys@koszecin.pl; narady_NRCzystochowa@pkp.pl; omd.czystochowa@tauron-dystrybucja.pl; pawel.mazniewski@psgaz.pl; pawel.mazniewski@zabrze.psgaz.pl; sebastian.szopka@zabrze.psgaz.pl; tbacik@midiko..pl; tbacik@sldc.pl; Tomasz Bacik <tbacik@sitel.net.pl>; wojciech.janocha@psgaz.pl; zarzad.skeczniew@wody.gov.pl; zud@midiko.pl; zud@sitel.net.pl; zud@sldc.pl; Józef Sier <jozef.sier@tauron-dystrybucja.pl>; pkp >> narady_NRCzystochowa@pkp.pl <narady_NRCzystochowa@pkp.pl>; piotr.polczyk@psgaz.pl; m.krych@ciasna.pl


Subject: Lista tematów na koordynację dnia 05.12.2019 Powiat Lubliniecki

Temat lp 29 -101/2019 zachodzi na tereny PKP , temat 199/2019 nie wchodzi lecz jest w pobliżu PKP

--

Z poważaniem

Tomasz Hadzik
Starostwo Powiatowe w Lublińcu
ul. Paderewskiego 7
42-700 Lubliniec
NIP: 575-16-47-348
tel. (34) 3510 536
<http://www.lubliniec.starostwo.gov.pl/>

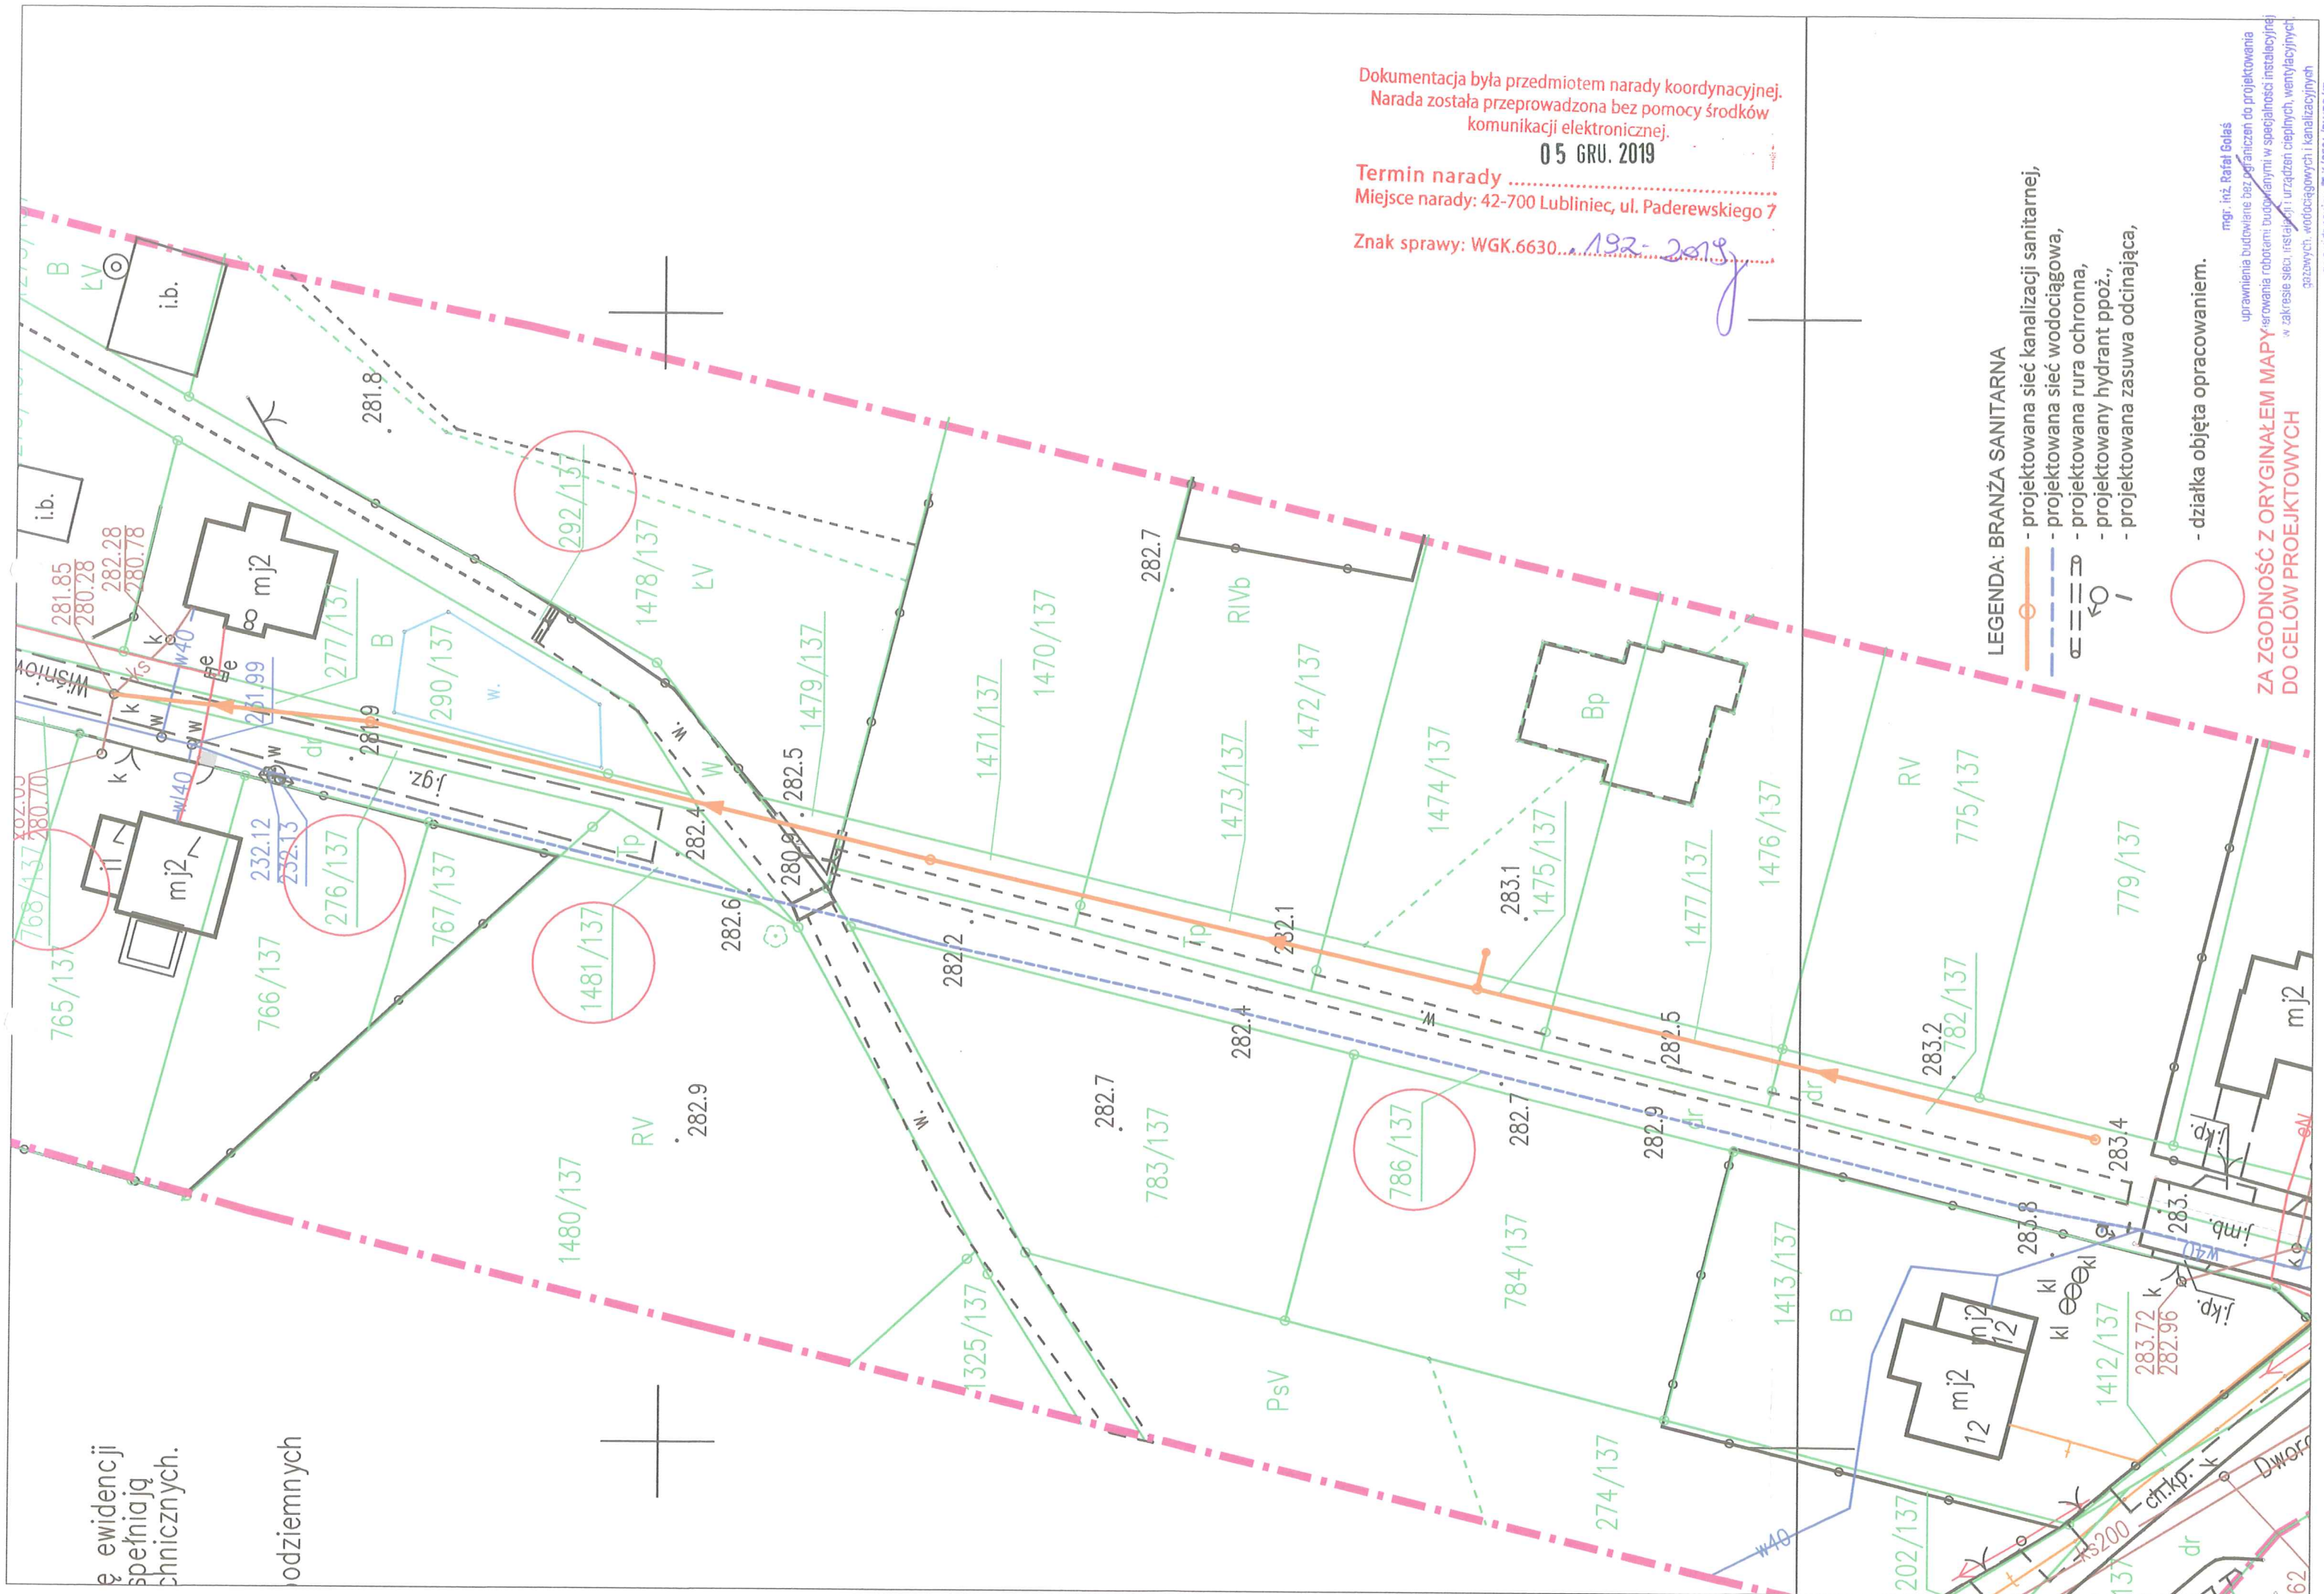

ę ewidencji
spełniają
chnicznych.
odziemnych

Dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.
Narada została przeprowadzona bez pomocy środków
komunikacji elektronicznej.
05 GRU. 2019
Termin narady
Miejsce narady: 42-700 Lubliniec, ul. Paderewskiego 7
Znak sprawy: W GK.6630...192-2019

- LEGENDA: BRANŻA SANITARNA
- projektowana sieć kanalizacji sanitarnej,
 - projektowana sieć wodociągowa,
 - projektowana rura ochronna,
 - projektowany hydrant ppoż.,
 - projektowana zasuwa odcinająca,
 - działka objęta opracowaniem.

mgr. inż. Rafał Golaś
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny: 554/ISS04/PW055/17

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM MAPY
DO CELÓW PROJEKTOWYCH

