



Widok szafki SZ-IP
Obudowa z tworzywa termoutwardzalnego wzmocnionego
włóknem szklanym o wymiarach 40x40 + F
Złącze kablowe wykonane jest w II klasie ochronności.



Układ sieci nN: TN-C-S

Schemat szafki SZ-IP

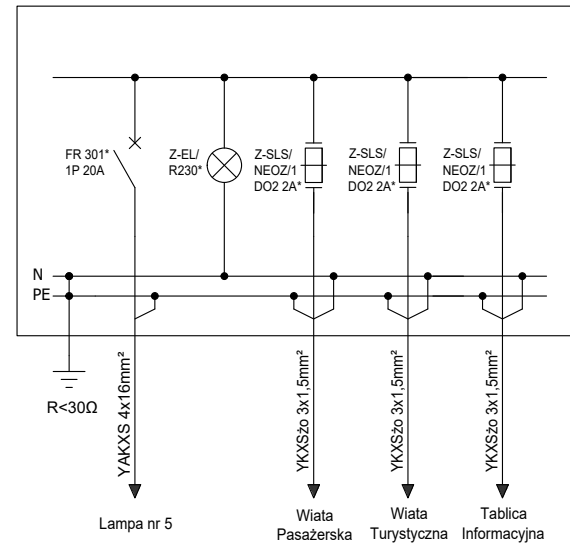

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa i adres obiektu

Utwardzenie nawierzchni przy przystanku w Hucisku

Nazwa projektu

Rozbudowa oświetlenia ulicznego

Tytuł rysunku

Szafka zasilania infrastruktury przystankowej SZ-IP

Inwestor

Gmina Boronów

Branża

Elektroenergetyczna

Projektantanci

Nr uprawnień

Podpis

Data

Nr rys.

mgr inż. Damian Paruzel

SLK/5974/PWBE/15

XII.2020r.

Skala

5

* Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych spełniających warunki równoważności.
Podane konkretne typy materiałów mają charakter przykładowy.