
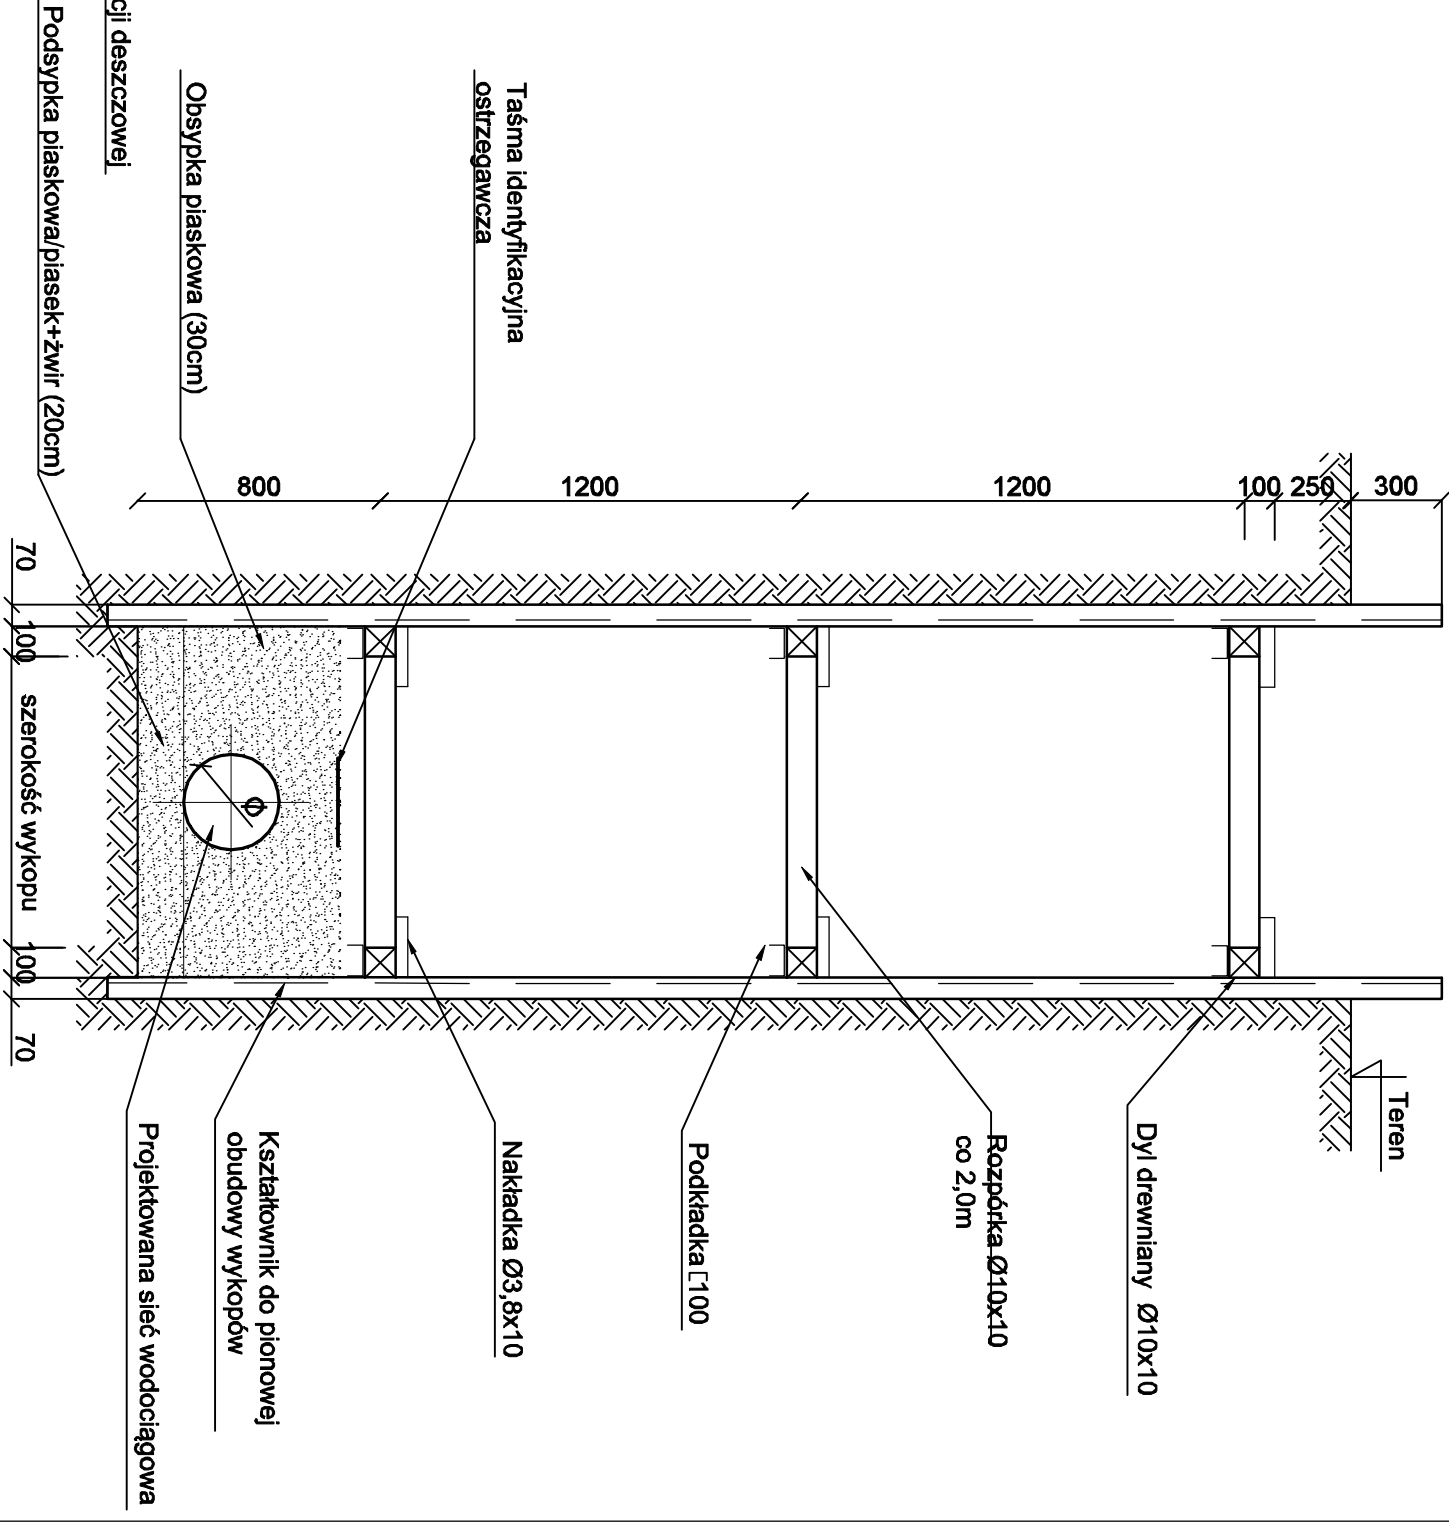


WYKOPY DO GŁĘBOKOŚCI 4,0m



WYKOPY DO GŁĘBOKOŚCI 2,5m

STAL -St3Sx  
DREWNO - C 30(MKG)

WYKOP O ŚCIANACH PIONOWYCH	
Średnica rurociągu Ø [mm]	Szerokość wykopu [m]
110<=300	Ø+0,80
300<=1000	Ø+1,50



PROJEKT  
BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Nazwa i adres obiektu

Przebudowa ul. Smółki w Boronowie

Tytuł rysunku		Schemat zabezpieczenia wykopów			
Inwestor		Gmina Boronów			
Branża		Sanitarna			
Projektantanci	Nr uprawnień	Podpis	Data	Nr rys.	
mgr inż. Rafał Golaś	SLK/6594/PWBS/17		12.2020r.	-	
mgr inż. Kamili Woszczyk	LDD/3907/PWBS/19		-/-	KID6	